



SPOSÓB ZABEZPIECZENIA  
ISTNIEJĄCEGO KABLA

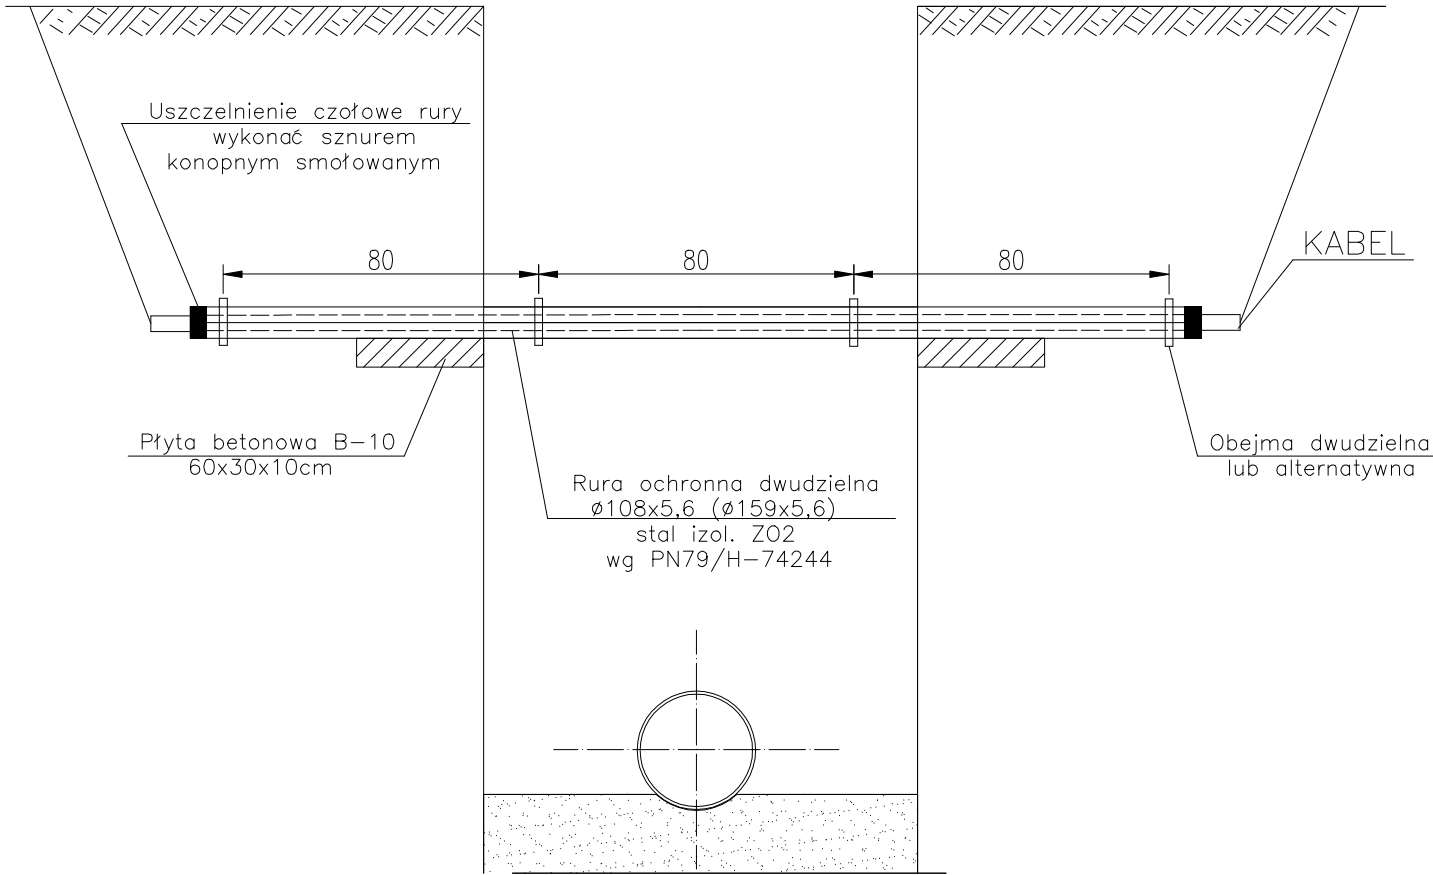

SKRZYŻOWANIE PROJKETOWANEGO RUROCIĄGU  
Z RUROCIĄGIEM ISTNIEJĄCYM



UWAGA:  
Zasypkę wykopu do wysokości istniejącego rurociągu lub kabla należy wykonać gruntem sypkim (piaskiem) zagęszczonym do 95% wskaźnika Proctora

Nazwa rysunku:					Nr rysunku:
ZABEZPIECZENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA W WYKOPACH					8
Obiekt:					Skala:
PROJEKT BUDOWLANY POŁĄCZENIA WODOCIĄGÓW SOBKÓW - SOKOŁÓW GÓRNY, GMINA SOBKÓW					BEZ SKALI
					Stadium:
					PB
					Firma:
					PROENCO
					ul. Warszawska 30/10 25–312 Kielce
Projektował:		Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:	Data:
mgr inż. D. ŚLIZ		INSTAL.-INŻ.	KL - 178/90		06.2018r.
Asystent:		INSTAL.-INŻ.	SWK/0067 /POOS/II		06.2018r.
mgr inż. P. JAGIEŁŁO					